

Zakład Usług Budowlanych
Spółka Cywilna
mgr inż. Bogdan Krawczyk
mgr inż. Witold Ryczkiewicz
34-300 Żywiec, oś. Kopernika 36

UZGODNIENIA Z INSTYTUCJAMI / PEWEL ŚLEMIEŃSKA /

Inwestor –

Urząd Gminy w Świnnej

Projektował –

mgr inż. Bogdan Krawczyk
mgr inż. Witold Ryczkiewicz

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
Spółka Cywilna
mgr inż. Witold Ryczkiewicz
mgr inż. Bogdan Krawczyk
34-330 Żywiec, Os. Kopernika 36

Sprawdził –

inż. Witold Chodyniecki

inż. Witold Chodyniecki
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
Specj. Instalacyjno-Inżynierska
Centr. Rej. Kwalifikowanych 8/99/R
43-346 Białko Białe, ul. Przeglądowa 173
tel. (033) 810-70-50

ENERGETYKA –
KANAŁY GŁÓWNE I
BOCZNE



**BESKIDZKA
ENERGETYKA**

Zakład Usług Budowlanych S.C.
34-300 Żywiec ul.Kopernika 36.

NASZ ZNAK : 1440 /ZE4/TE/AW/99

ŻYWIEC DNIA : 29-09-1999r.

DOTYCZY : Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Pewel Ślemieńska.

W odpowiedzi na wasze pismo z dnia 09-09-1999r.
informujemy że :

1. Uzgodnienie dotyczy planów o numerach arkuszy A14, A15, A16, A17, A18 , A19, A20, A21, A22, A23, A24.
2. Na planach o numerach A14, A15, A16, A17, A20, A21, A22, A23, wysowano trasę istniejących kabli energetycznych będących w eksploatacji B.E. S.A. , których przebieg należy ustalić przy pomocy lokalizatora.
3. Zabrania się podkopywania konstrukcji wsporczych linii NN i SN, projektowaną kanalizację prowadzić w odległości min 0,8m od istniejących słupów.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami NN i winny być wykonane zgodnie z normą PN - 76/E-05125.

**BESKIDZKA ENERGETYKA S.A.
ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŻYWIEC**

ul. Wesoła 69
34-300 Żywiec

tel./fax: 861-02-93, 861-24-81
<http://www.energetyka.bielsko.pl>
email: ze4@energetyka.bielsko.pl

Bank BPH II o/Żywiec
nr: 10601158-462-27000-400201
NIP 547-005-27-35



5. Roboty w pobliżu kabli energetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika ZE Żywiec , należy uzyskać wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
6. Informujemy że , przed przystąpieniem do wykonstwa należy uzyskać w ZE Żywiec informację , czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu terenu.
7. Informujemy również że na przedstawionym terenie istnieją kable energetyczne w eksploatacji obcej , których przebieg należy uzgodnić z ich właścicielem.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x ZE4/TE/a/a.

Janusz Jarmuszek

ENERGETYKA –
PRZYŁĄCZA DOMOWE



**BESKIDZKA
ENERGETYKA**

Zakład Usług Budowlanych S.C.
Żywiec Oś. Kopernika 36.

NASZ ZNAK: 5/ZE-4/TE/AW/2000

ŻYWIEC DNIA 04-01-2000r.

DOTYCZY: Uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Pewel Mała i Pewel Ślemieńska.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17-12-1999r.
informujemy że :

1. Uzgodnienie dotyczy planów o numerach arkusza AII-A , AII-B , AIII-A , AIII-B , AIV-A , AIV-B , AV-A , AV-B , AVI , AVII-A , AVII-B , AIX-A , AIX-B , AX-A , AX-B , AXII-A , AXII-B , A15-a , A15-b , A16 , A17-a , A17-b , A18-a , A18-b , A19-a , A19-b , A20-a , A20-b , A21 , A22-a , A22-b , A23 , A24.
 2. Na planach o numerach arkusza : AII-A , AII-B , AIII-A , AIII-B , AIV-A , AIV-B , AV-A , AV-B , AVII-A , AIX-B , AX-A , AX-B , AXII-A , AXII-B , A15-a , A16 , A17-b , A20-a , A20-b , A22-b , A23 , wysowano orientacyjnie trasę istniejących kabli elektroenergetycznych NN , będących w eksploatacji ZE Żywiec.
 3. Zabrania się podkopywania konstrukcji wsporczych linii NN i SN , oraz przechodzenie pomiędzy nogami słupów rozkracznych. Projektowaną kanalizację prowadzić w odległości min 0,8 m od istniejących słupów. W miejscach skrzyżowań istniejących linii kablowych NN z projektowaną kanalizacją należy istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Projektowane studzienki kanalizacyjne należy lokalizować min. 1m od istniejących linii kablowych , oraz konstrukcji wsporczych (słupów) linii napowietrznych NN i SN
- W miejscach zbliżenia kanalizację prowadzić w odległości minimum 1m od ist kabli NN . W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań kolidujące kable należy przebudować. O warunki techniczne przebudowy wystąpić do nas oddzielnym pismem.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami NN winny być wykonane zgodnie z normą PN -76/E- 05125 .

**BESKIDZKA ENERGETYKA S.A.
ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŻYWIEC**

ul. Wesoła 69

34-300 Żywiec

tel./fax: 861-02-93, 861-24-81

<http://www.energetyka.bielsko.pl>

email: ze4@energetyka.bielsko.pl

Bank BPH II o/Żywiec

nr: 10601158-462-27000-400201


NIP 547-005-27-35

5. Roboty w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika ZE Żywiec , należy uzyskać wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami .
6. Informujemy , że przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzyskać w ZE Żywiec informację ; czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu terenu .
7. Niektóre linie kablowe zostały wrysowane orientacyjnie - przed przystąpieniem do robót należy ustalić każdorazowo przebieg kabli przy pomocy lokalizatora .
8. Informujemy również że na przedstawionym terenie instnieją kable energetyczne NN będące w eksploatacji obcej , których przebieg należy uzgodnić z ich właścicielem.

Otrzymują:

1x Adresat

1x TE ZE-4 a/a.

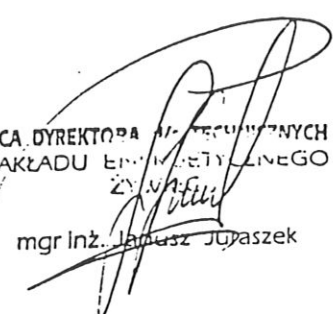

Z-CA DYREKTORA WYKONAWCZYCH
ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO
ŻYWIEC
mgr inż. Jacek Juraszek

TELEKOMUNIKACJA –
KANAŁY GŁÓWNE I
BOCZNE



Zakład Usług Budowlanych
Spółka Cywilna
Oś.Kopernika 36

34-300 Żywiec

WL-404/451/99

99.09.15

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

Sprawa

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pewel Ślemieńska.

Na planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli ziemnych telefonicznych.

Uzgadnia się pod następującymi warunkami :

1. W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami teletechn.należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji kabli.
2. Kable w miejscach skrzyżowań należy osłonić rurą stalową dwudzielną ϕ 100.
3. Wszystkie roboty ziemne prowadzić minimum 0,5 m. od urządzeń teletechnicznych pod ścisłym nadzorem RT Żywiec.
4. Przed zasypaniem kabli należy powiadomić tutejszy Rejon ,który sprawdzi stan techniczny kabli i dokona wpisu do dziennika budowy.
5. Zachować przepisy PN.

W związku z planowaną budową kabla światłowodowego na koniec 1999 r na terenie Gminy Świnna ,Inwestor przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zgłosić się do RT Żywiec, celem uzupełnienia dokumentacji.

KIEROWNIK
WSP ds. paszportyzacji
GRAŻYNA RYCZEK

DYREKTOR
Rejonu Telekomunikacji Żywiec
mgr inż. Henryk Stawarski

ul. Kościuszki 35
34-300 Żywiec
tel. 61-20-51
fax 61-21-00
telex 035 154

TELEKOMUNIKACJA –
PRZYŁĄCZA DOMOWE



Zakład Usług Budowlanych
Spółka Cywilna
Oś.Kopernika 36

34-300 Żywiec

WL-404/ 3 /2000

03.01.2000

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak

Data

Sprawa

**Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanych przyłączy domowych
kanalizacji sanitarnej w Pewli Małej oraz Pewli Ślemieńskiej.**

Na planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli ziemnych telefonicznych, kabla światłowodowego, dalekosiężnego oraz kabli światłowodowych i rozdzielczych w budowie.

Uzgadnia się pod następującymi warunkami :

1. W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami teletechn. należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji kabli.
2. Kable w miejscach skrzyżowań należy osłonić rurą stalową dwudzielną ϕ 100.
3. Wszystkie roboty ziemne prowadzić minimum 0,5 m. od urządzeń teletechnicznych pod ścisłym nadzorem RT Żywiec.
4. Przed zasypaniem kabli należy powiadomić tutejszy Rejon, który sprawdzi stan techniczny kabli i dokona wpisu do dziennika budowy.
5. Zachować przepisy PN.

Dodatkowego uzgodnienia należy dokonać w Zakładzie Radiokomunikacji i Teletransmisji w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 46 /tel. 816-09-64 / który jest właścicielem kabla dalekosiężnego /TKD/ relacji Bielsko-Korbielów.

Inwestor zobowiązany jest powiadomić pisemnie Rejon Telekomunikacji z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie i miejscu przekazania placu budowy.

KIEROWNIK
WSP. ds. paszportyzacji

GRAŻYNA RYCZEK

DYREKTOR
Rejonu Telekomunikacji Żywiec

mgr inż. Henryk Stawarski

ul. Kościuszki 35
34-300 Żywiec
tel. 61-20-51
fax 61-21-00
telex 035 154

**OKRĘGOWA
DYREKCJA DRÓG
PUBLICZNYCH**

Żywiec, 15.10.1999r.

Zakład Usług Budowlanych S.C.
34-300 Żywiec
ul. Kopernika 36

dot.: kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu opiniuje pozytywnie projektowaną trasę kanału sanitarnego w ciągu drogi powiatowej nr 04324 Pewel Mała – Pewel Ślemieńska odcinek arkusz A14 – A24, na warunkach:

1. Trasa kanału poza pasem drogowym za ogrodzeniami i min. 2,0m od krawędzi przeciwskarpy rowu odwadniającego lub krawędzi podstawy nasypu drogowego. W innym przypadku /bez ist. ogrodzeń, rowów i ukształtowania drogi w nasypie/ trasa kanału w odległości min. 4,0m od krawędzi jezdni.

W związku z tym wprowadzić zmiany:

- od S23 do S27 /ark. A15, A16/ przełożyć kanał za ogrodzenia
- od S23 do S34, od S45 do S49 zgodnie z pkt. 1 ;
- od S50 do S52 w odległości 1,0m od lica budynków nr 8, 209, 9.
- od S53 do S56 zgodnie z pkt. 1.
- od S56 do S57 w skarpie w odległości min. 2,0m z wykonaniem rowu odwadniającego z umocnieniem dna i skarpy.
- od S57 do S70 zgodnie z pkt. 1
- studzienika S90 i odcinek kanału poza skarpą
- od S91 do S92 kanał na posesji 46 z przejściem pod budynkiem gospodarczym
- od S93 do S99 w skarpie w odległości min. 2,0m z wykonaniem rowu odwadniającego z umocnieniem skarpy.
- od S101 do S106 zgodnie z pkt. 1
- od S2 do S6 /ark. A20/ zgodnie z pkt. 1
- odcinek od S154 do S155 przełożyć min. 10m za obiekt mostowy i wzdłuż bud. nr 81 i 115 przełożyć za skarpe /ark. A22/.
- pozostały odcinek kanalizacji zgodnie z pkt. 1

3. przekroczenia drogi metodą przewiertu lub przepychu z posadowieniem na głębokości min. 1,5m i nie mniej niż 0,5m od rzędnej dna rowu w rurach osłonowych, których końce należy wyprowadzić min. 1,0m poza pas drogowy.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na roboty w pasach drogowych.

Inwestor wystąpi z wnioskiem zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 24.01.1986r /Dz. U. nr 6 poz. 33 z późn. zmianami/ przedkładając projekt uwzględniający powyższe warunki.

Za umieszczenie kanału w pasie drogowym w zezwoleniu naliczona zostanie opłata.

Otrzymują

1. adresat

2. Obwód drogowy w Żywcu

3. do akt

WIEROWNIK
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

mgr inż. Józef Hojdysz

**OKRĘGOWA DYREKCJA
GOSPODARKI WODNEJ**

Inspektorski biurowy
ul. Żymlińska 10, 01-641 Warszawa
kod 34-31 331-333
tel. 610 331-333
F-000079250

EIŽ-5/514/99/2561

Żywiec, 16.11.99r.

Zakład Usług Budowlanych
inż. Witold Ryczkiewicz
inż. Bogdan Krawczyk
ul. Os. Kopernika 36
34-330 Żywiec.

W nawiązaniu do pisma z dnia 20.09.99r. Znak: ZUB.SC/Pr. /KPM/U-3/99/W (które nadeszło do tut.IEW dnia 20.10.99r.) - w sprawie przekroczenia kanalizacji sanitarnej pot. „Pewlica” w m. Pewel Ślemieńska. Inspektorat opiniuje pozytywnie 12 przekroczeń potoku - nad potokiem (przewodami podwieszonymi). Przekroczenie pod dnem potoku Nr I-IV opiniuje się pozytywnie.Przejsście kanalizacji sanitarnej pod dnem pot. Koszarawa nie mogą być zaopiniowane, z uwagi na brak projektu dot. tego obiektu.

Załącznik 2: P.T.kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej.

~~Kierownik Inspektoratu
Eksportacji Wód~~

mgr inż. Mariusz Drzyżdżyk